

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661


tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

**Świadectwo Badań Wstępnych Typu
 do normy PN-EN 14351-1+A1
 Nr 922/B – 2012 – 5**

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien, należących do systemu *ENERGO EF-78*, opisanych w sprawozdaniu 922/B-2012, na zlecenie firmy:

Pracownia Projektowa „POLSTOL” OKNA I DRZWI
Andrzej Sellig
05-200 Wołomin, ul. Głowackiego 21

Wyniki badań		
Złożenie elementów	Skrzydło/ ościeżnica pion i górny poziomy	Skrzydło/ dolny poziomy wersja I
U_f [W/m ² K]	1,2	1,5
Ψ [W/mK]	0,060	0,065
U_g [W/m ² K]	0,6	
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23x1,48 m	0,97	
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.		

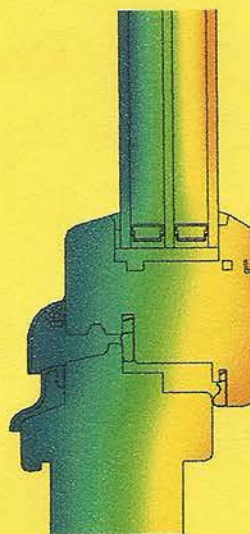

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła

mgr inż. Andrzej Żyła



Kierownik Techniczny

Bogdan Wojtowicz

mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 26 października 2012 r.