

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416


Załącznik nr 1 do sprawozdania 253/B-2010

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1:2006 Nr 253/B – 2010

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien i drzwi balkonowych, należących do systemu Polstol-68, opisanych w sprawozdaniu 253/B-2010, na zlecenie firmy:

Pracownia Projektowa „POLSTOL” OKNA I DRZWI
 Andrzej Sellig
 05-200 Wołomin, ul. Głowackiego 21

Wyniki badań		
Złożenie elementów	Skrzydło/ ościeżnica pion i górny poziom	Skrzydło/ ościeżnica dolny poziom
U_f [W/m ² K]	1,4	1,7
Ψ [W/mK]	0,066	0,066
U_g [W/m ² K]	0,8	
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23x1,48 m	1,2	
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1.		

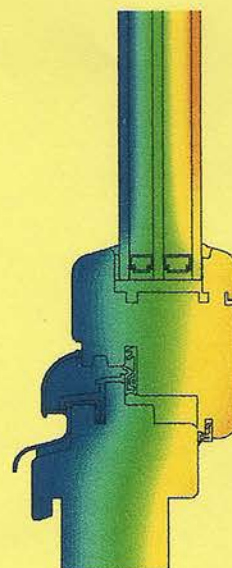

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła
 mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM
 TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
 ul. Laski 83

Kierownik Techniczny

Bogdan Wojtowicz
 mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 19 maja 2010 r.