

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661

Załącznik nr 2 do sprawozdania 604/B-2008

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1

Nr 604/B – 2008

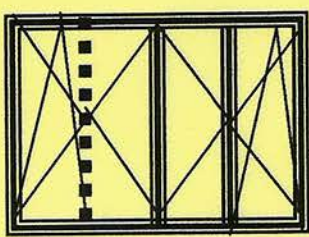
Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania okna opisanego w sprawozdaniu 604/B-2008, część 1, oznaczonego nr 2, wyprodukowanego przez firmę:

REN - POL SPÓŁKA JAWNA

S. Gomułka, G. Gomułka, J. Żych

ŚLEDZIEJOWICE 231, 32-020 WIELICZKA

Zakład produkcyjny: Mników, 32-084 Morawica

Obiekt badany	Właściwość / wielkość / miara	Norma badawcza	Norma klasyfikacyjna	Klasyfikacja / wartość
 B=2400 H=1700	4.2 Odporność na obciążenie wiatrem	PN-EN 12211	PN-EN 12210	Ciśnienie próbne P1 3 (1200 Pa) Ugięcie ramy C (≤ 1/300)
	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte 4A (Ciśnienie próbne 150 Pa)
	4.8. Nośność urządzeń zabezpieczających	PN-EN 14609	PN-EN 14351-1	Wartość progowa 350 N
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1	4.14. Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	Klasa 3 (Max. ciśnienie próbne 600 Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: 9 m ³ /h m ² lub 2,25 m ³ /h m

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła
mgr inż. Andrzej Żyła

“**LTB**” LABORATORIUM
TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.

B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Łaski 83

Kierownik Techniczny

Bogdan Wojtowicz
mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 25 marca 2008 r.